

PRB.534.131.261.2018.AK

Jelenia Góra, dnia 21 marca 2018 r.

Paweł Majcher

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY
NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH**

Dotyczy następującej próbki wody :


| Kod próbki | Miejsce pobrania próbki Kod punktu poboru | Data pobrania próbki | Nr sprawozdania z badań | Nr protokołu poboru próbki |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 529 | Jelenia Góra ul. Cieplicka 69-71, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW, Dział Usprawnienia Leczniczego, Budynek E – kran w wannie w pokoju nr 23 na parterze | 12.03.18 | 261/BW/2018 | 131/18/Z |
| Próbka została pobrana na zlecenie klienta zewnętrznego i dostarczona do laboratorium przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze. | | | | |
| Parametr fizyczny lub chemiczny | Jednostka miary | Najwyższa dopuszczalna wartość | | wynik |
| chlor | mg/l Cl ₂ | 0,3 | | - |
| I. Charakterystyka składu fizyko-chemicznego zbadanej próbki wody: | | | | |
| Woda o podwyższonej zawartości żelaza i manganu. | | | | |
| II. Orzeczenie: | | | | |
| Pod względem fizyko-chemicznym w zakresie badanych parametrów (żelazo, mangan) woda nie odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia. | | | | |
| Podstawy prawne: | | | | |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294) | | | | |

Opracowała:
Aleksandra Koczan

Zatwierdził:

KIEROWNIK SEKCJI
Poboru Prób i Orzecznictwa
Prus
mgr inż. Renata Preisner

*Proszę o sprawdzenie analizy
możliwości technicznej i kosztów
MSWiA możliwości manganu i
żelaza z wody
(nie jest przeznaczona do spożycia
jest wykonywana w zabiegach
fizjoterapeutycznych)*

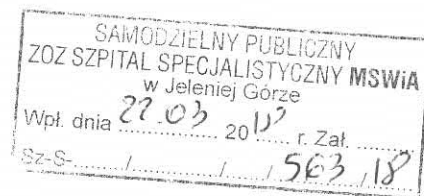

Bez pisemnej zgody PSSE w Jeleniej Górze orzeczenie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.